

Avant de mettre le minuteur sous tension, vérifier si le branchement des câbles d'alimentation et du transformateur est correct !




ATTENTION :



Si les câbles de communication (A et B) sont échangés avec d'autres câbles, tous les composants électroniques seront détruits !!

Les câbles situés dans le placard doivent faire au moins 15 cm de longueur (à partir du mur)

max. 8 boutons
min. 3 boutons

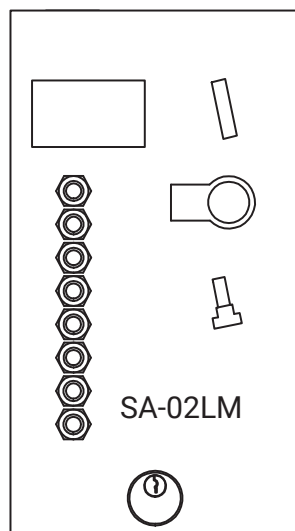

R2V 4x1,5mm²
courant + communication

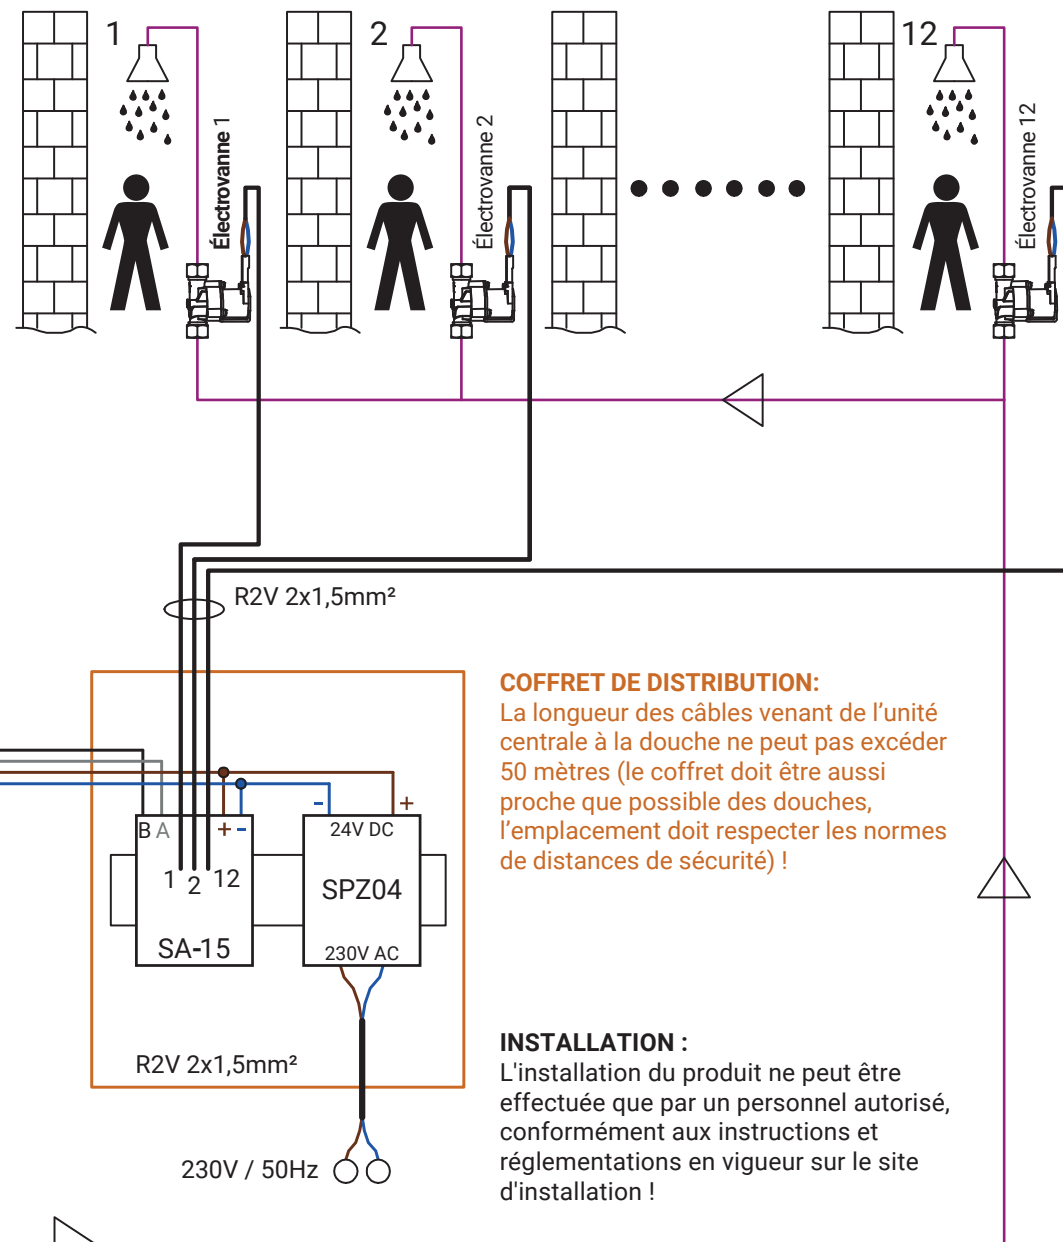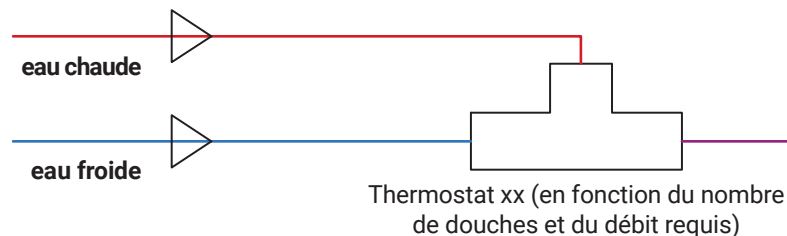


COFFRET DE DISTRIBUTION:

La longueur des câbles venant de l'unité centrale à la douche ne peut pas excéder 50 mètres (le coffret doit être aussi proche que possible des douches, l'emplacement doit respecter les normes de distances de sécurité) !


INSTALLATION :

L'installation du produit ne peut être effectuée que par un personnel autorisé, conformément aux instructions et réglementations en vigueur sur le site d'installation !

- Vue de la façade avant inclinée
- Détail du circuit imprimé

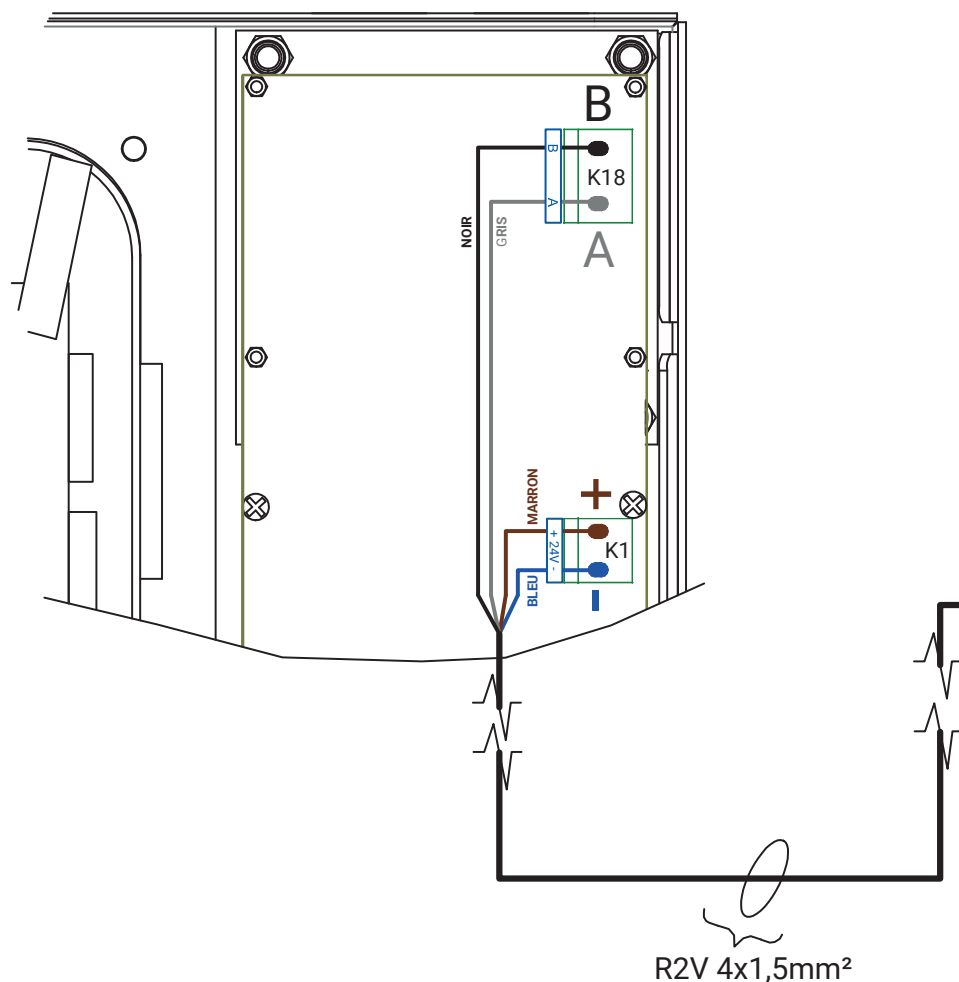

COFFRET DE DISTRIBUTION

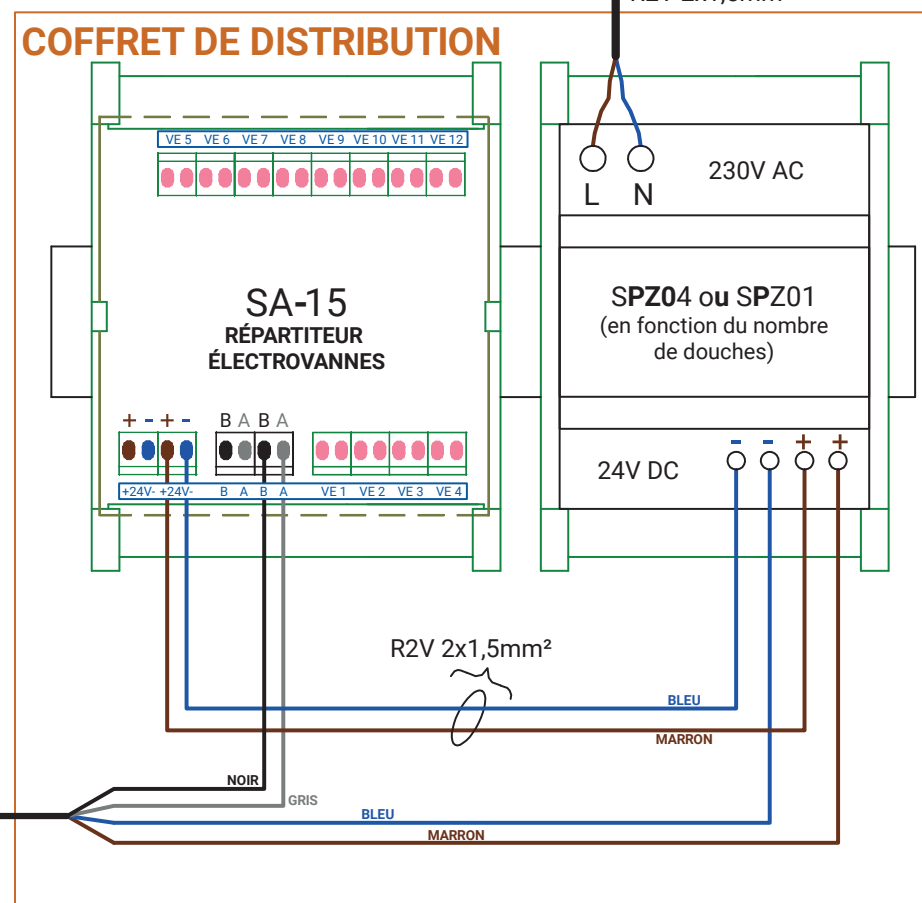

SPZ04 ou SPZ01

Alimentation :

- SPZ04Y - pour 4 douches (sur rail DIN)
- SPZ04Z - pour 5 - 8 douches (sur rail DIN)
- SPZ04X - pour 9 - 12 douches (sur rail DIN)
- SPZ02 - pour 4 douches
- SPZ01 - pour 5 - 8 douches

COFFRET DE DISTRIBUTION:

Le coffret doit être aussi proche que possible des douches, l'emplacement doit respecter les normes de distances de sécurité.





ATTENTION :

Si les câbles de communication (A et B) sont échangés avec d'autres câbles, tous les composants électroniques seront détruits !!



CONNEXION DE LA COMMUNICATION

- Vue de la façade avant inclinée
- Détail du circuit imprimé

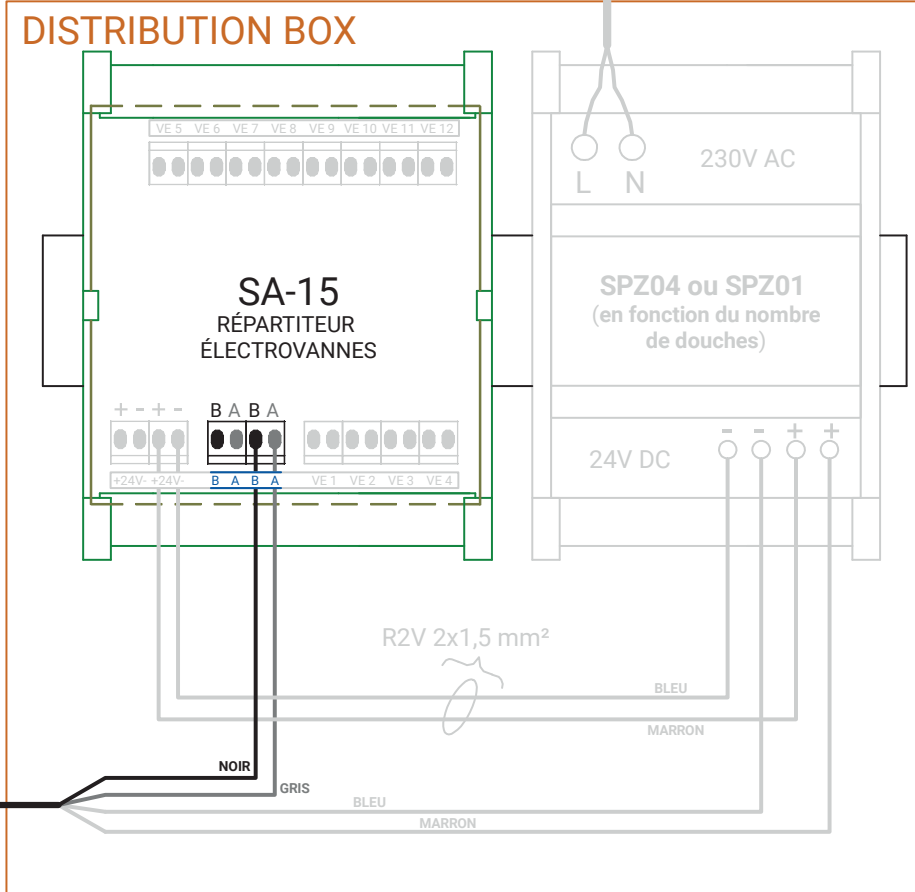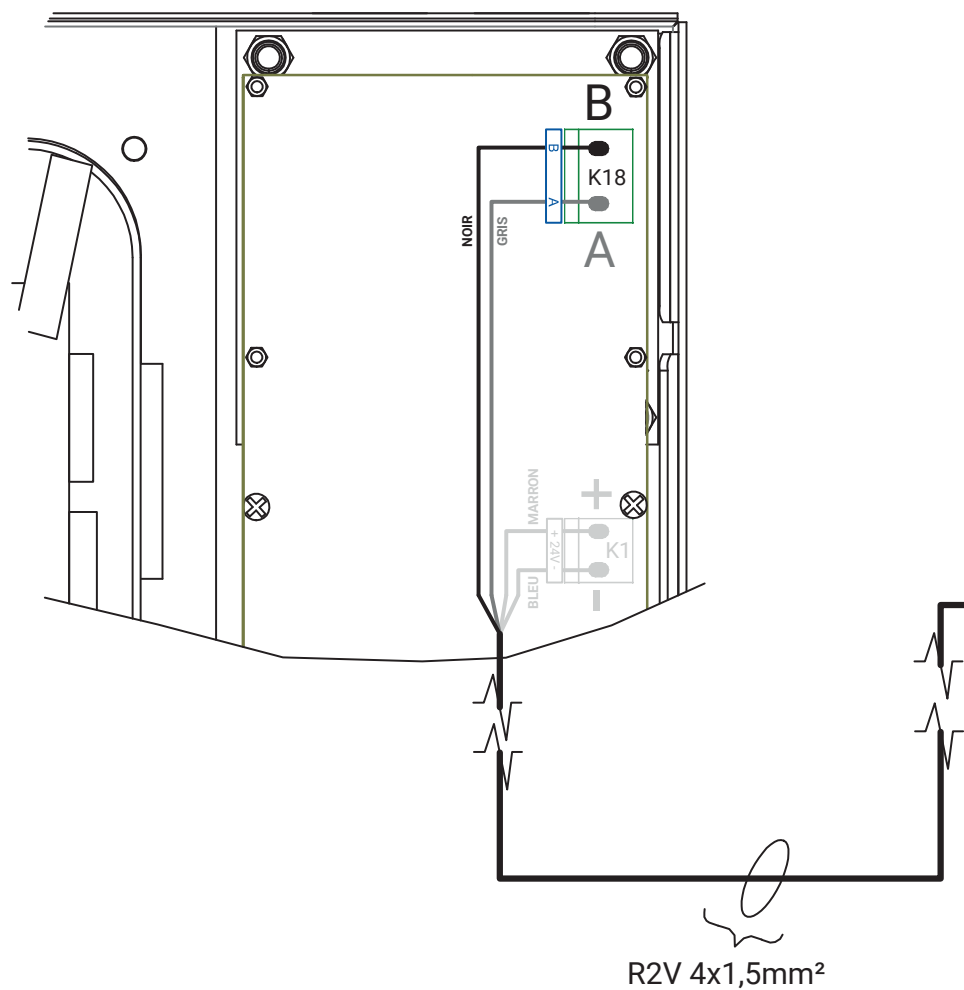

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

- Vue de la façade avant inclinée
- Détail du circuit imprimé

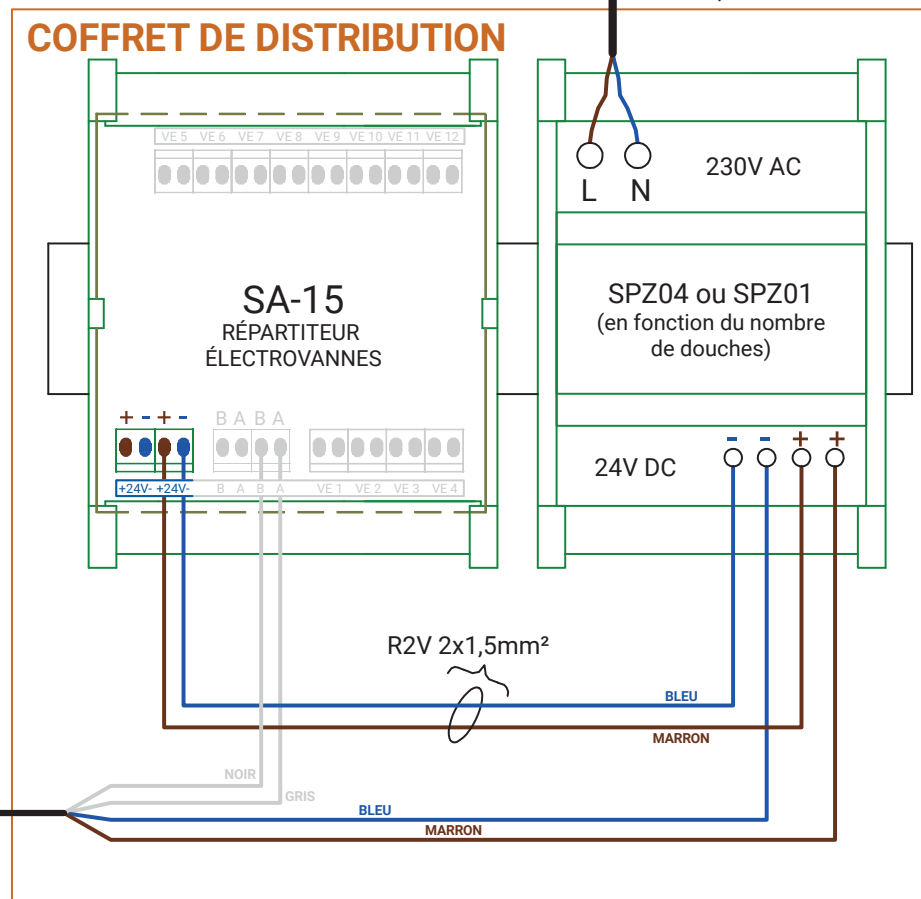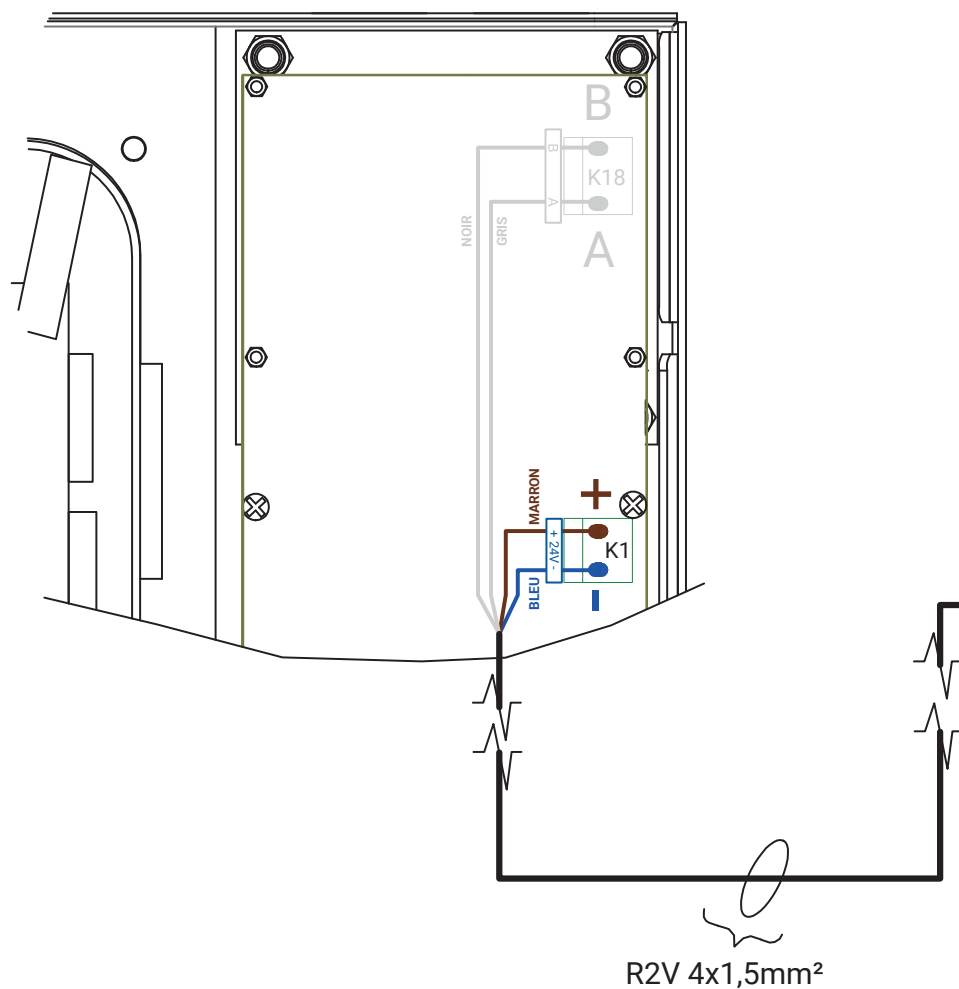

CONNEXION DU SA-15

