


Panneau douche avec minuteur à jetons RFID et signalétique

Réf. SA-31RF


CE
EN ISO 9001



FONCTION

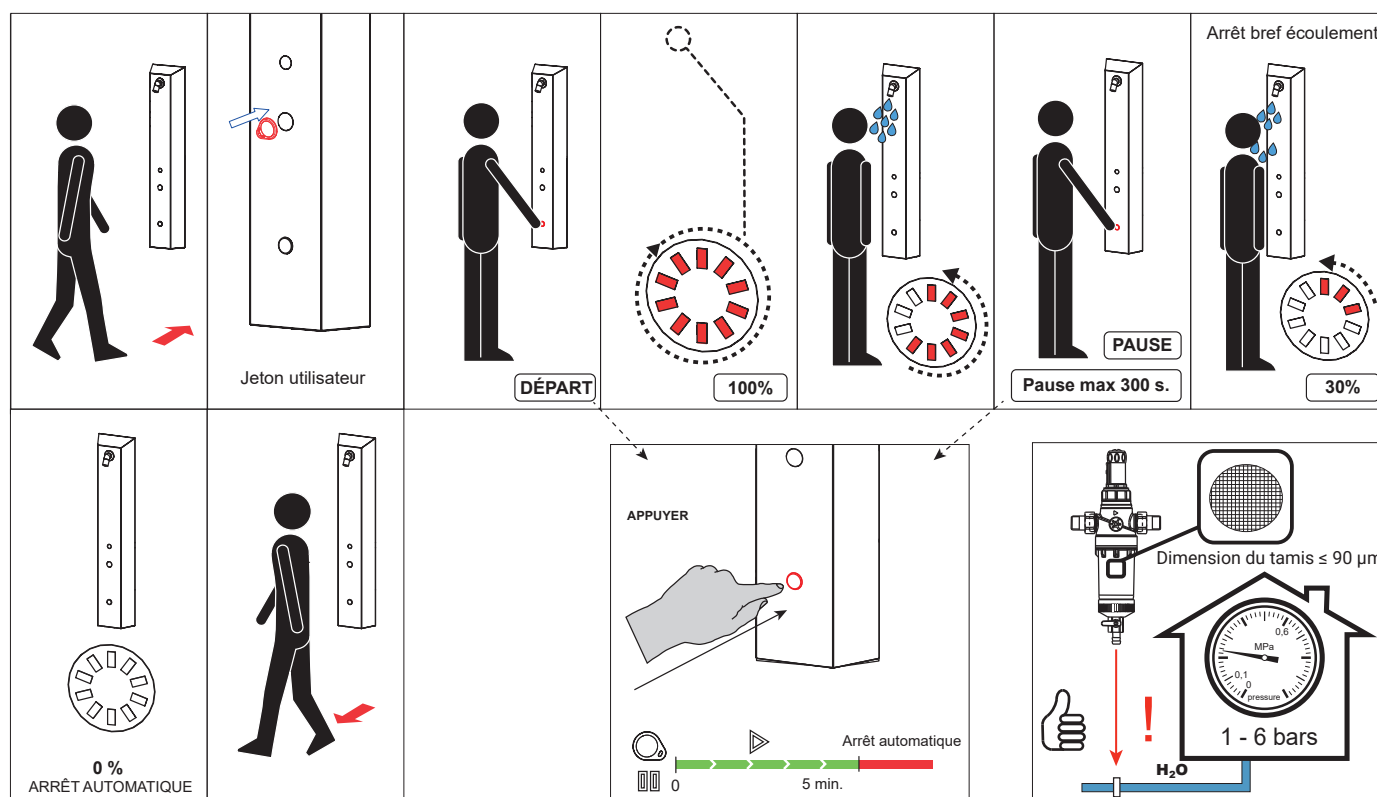


FONCTION DU JETON UTILISATEUR

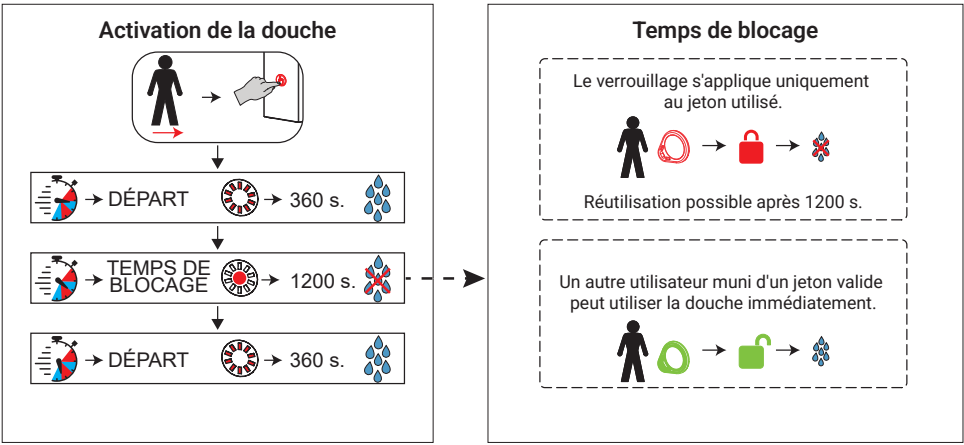


UTILISATION JETON BLEU DE RÉGLAGES

Placer le jeton bleu sur le lecteur RFID (le voyant led indique chargement terminé) et répéter immédiatement sur tous les panneaux de douche avant mise en fonction.





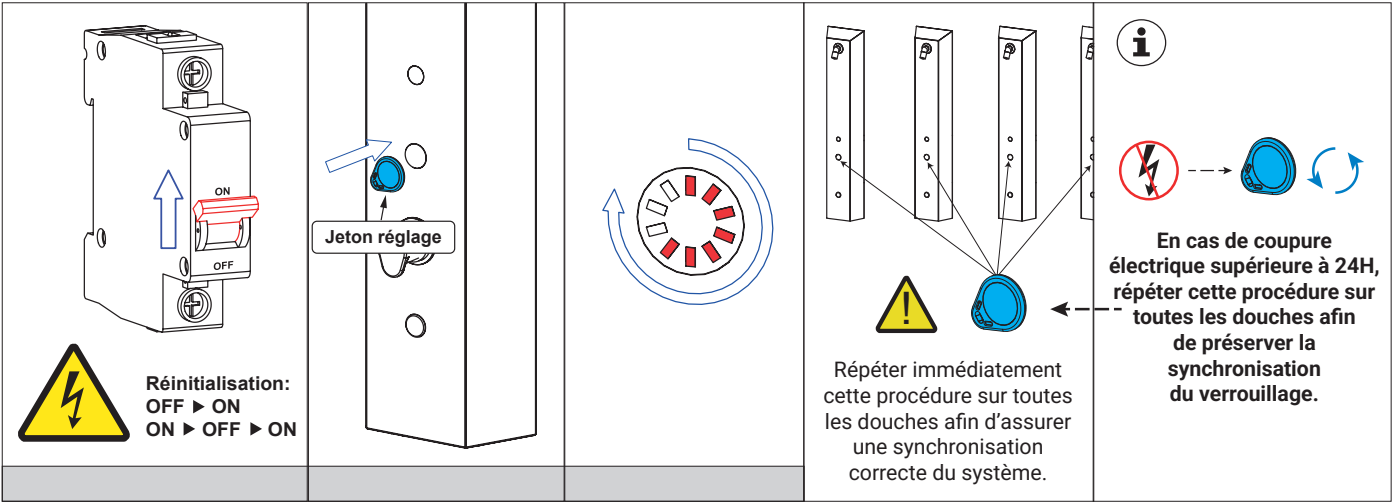


ÉQUIPEMENTS FOURNIS


Pièce n°	Réf	Quantité
1	SAN-47717	1
2	SAN-45780	2
3	SAN-45829	4
4	SAN-45782	4
5	SAN-47663	1
6	SAN-47662	4
7	SAN-46268	1
8	SAN-45779	1
9	SAN-08540	1
10	SAN-47870	1

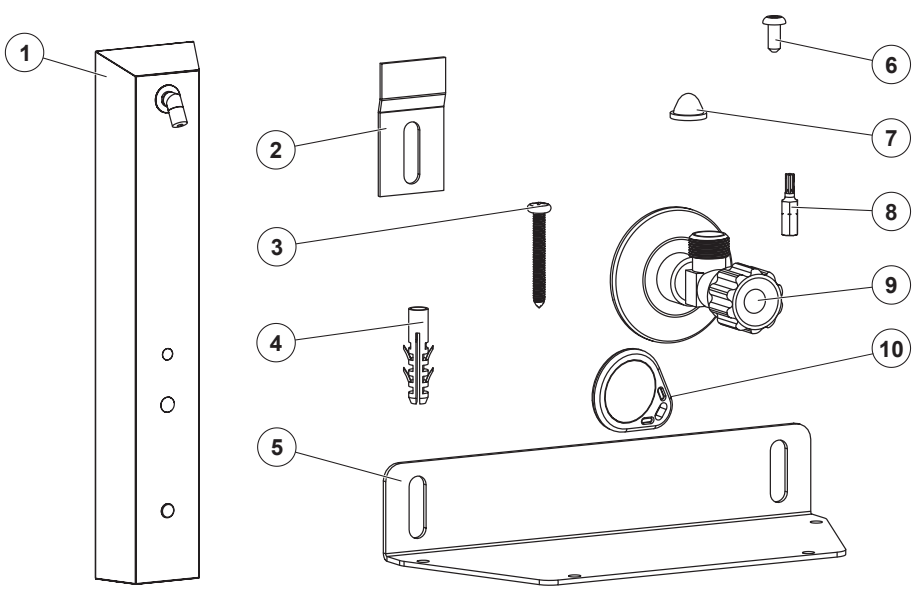




INSTALLATION

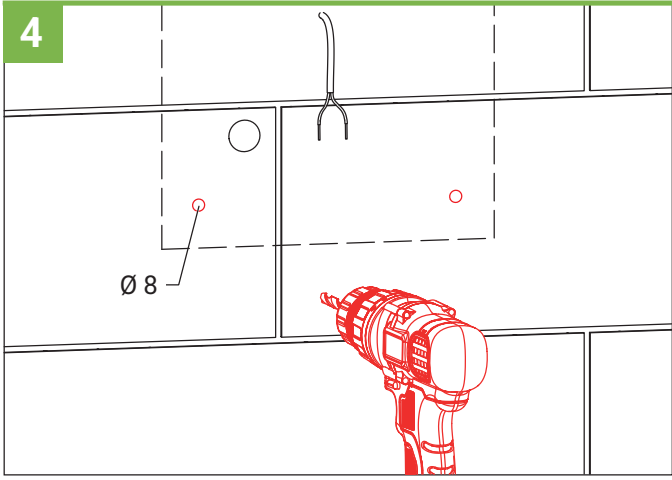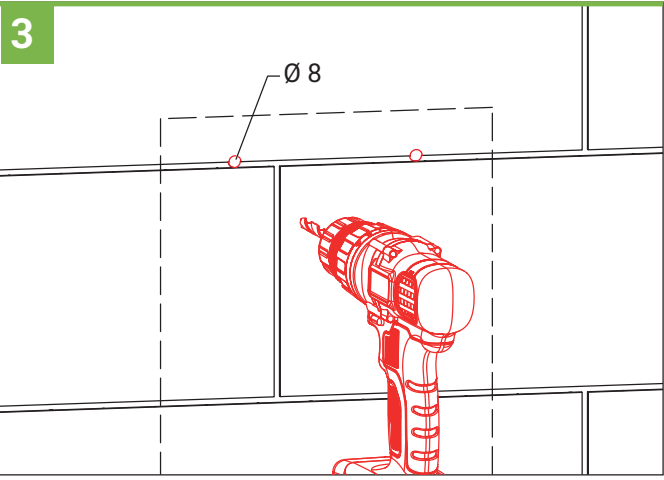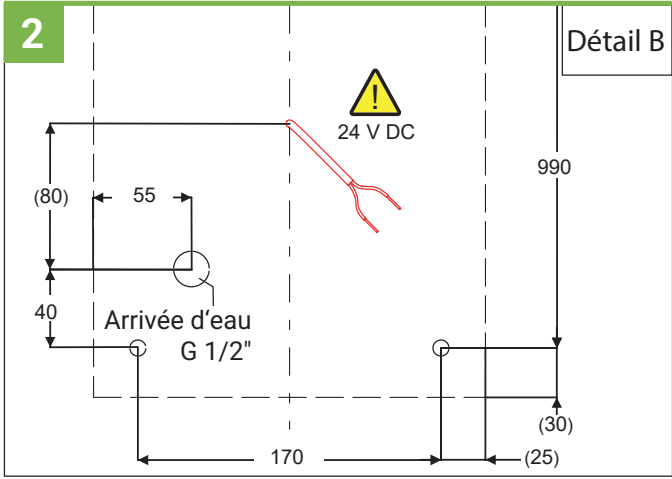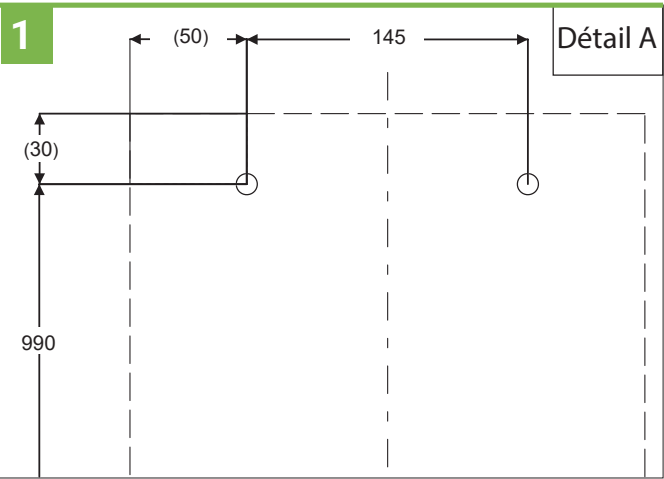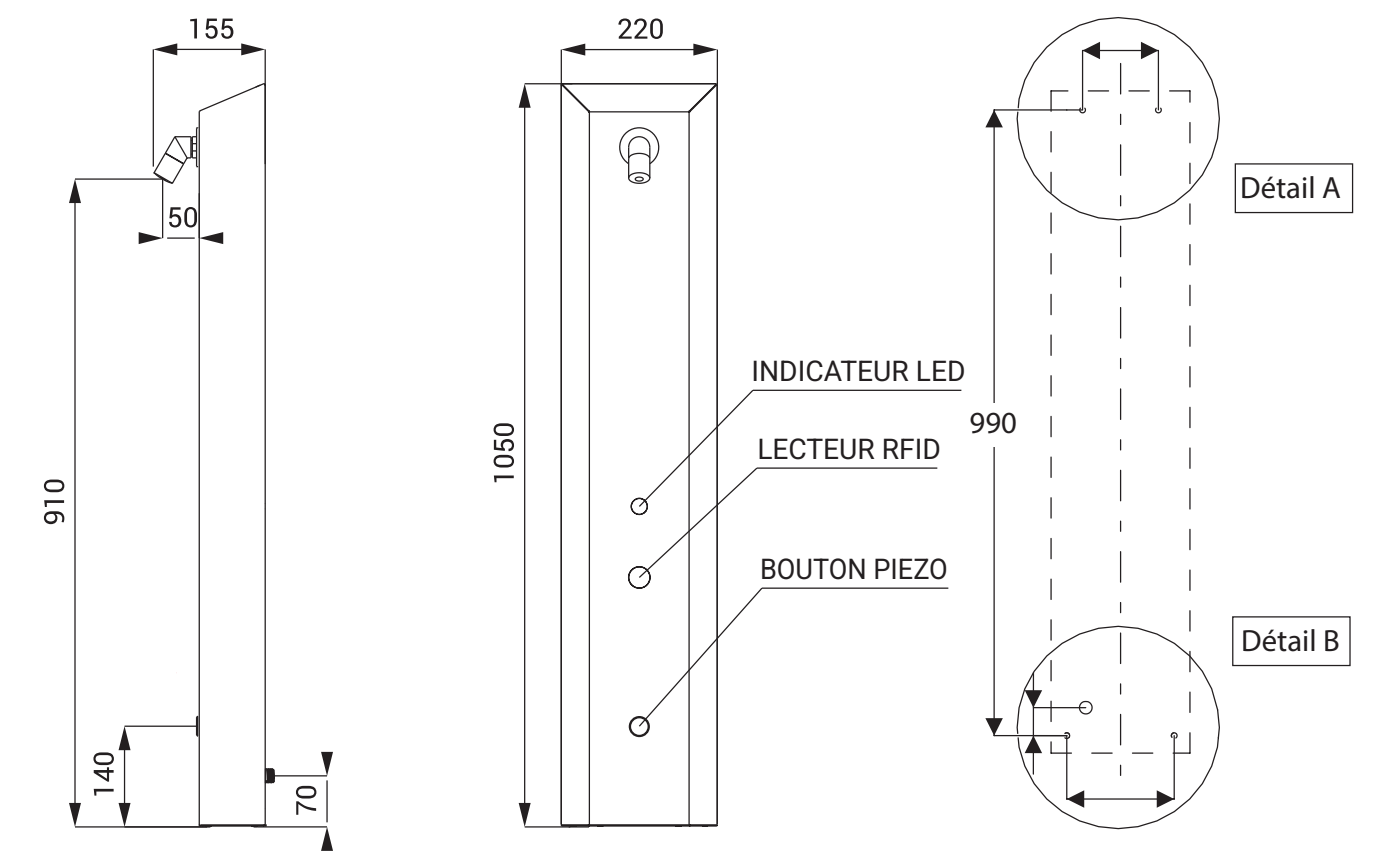

INSTALLATION

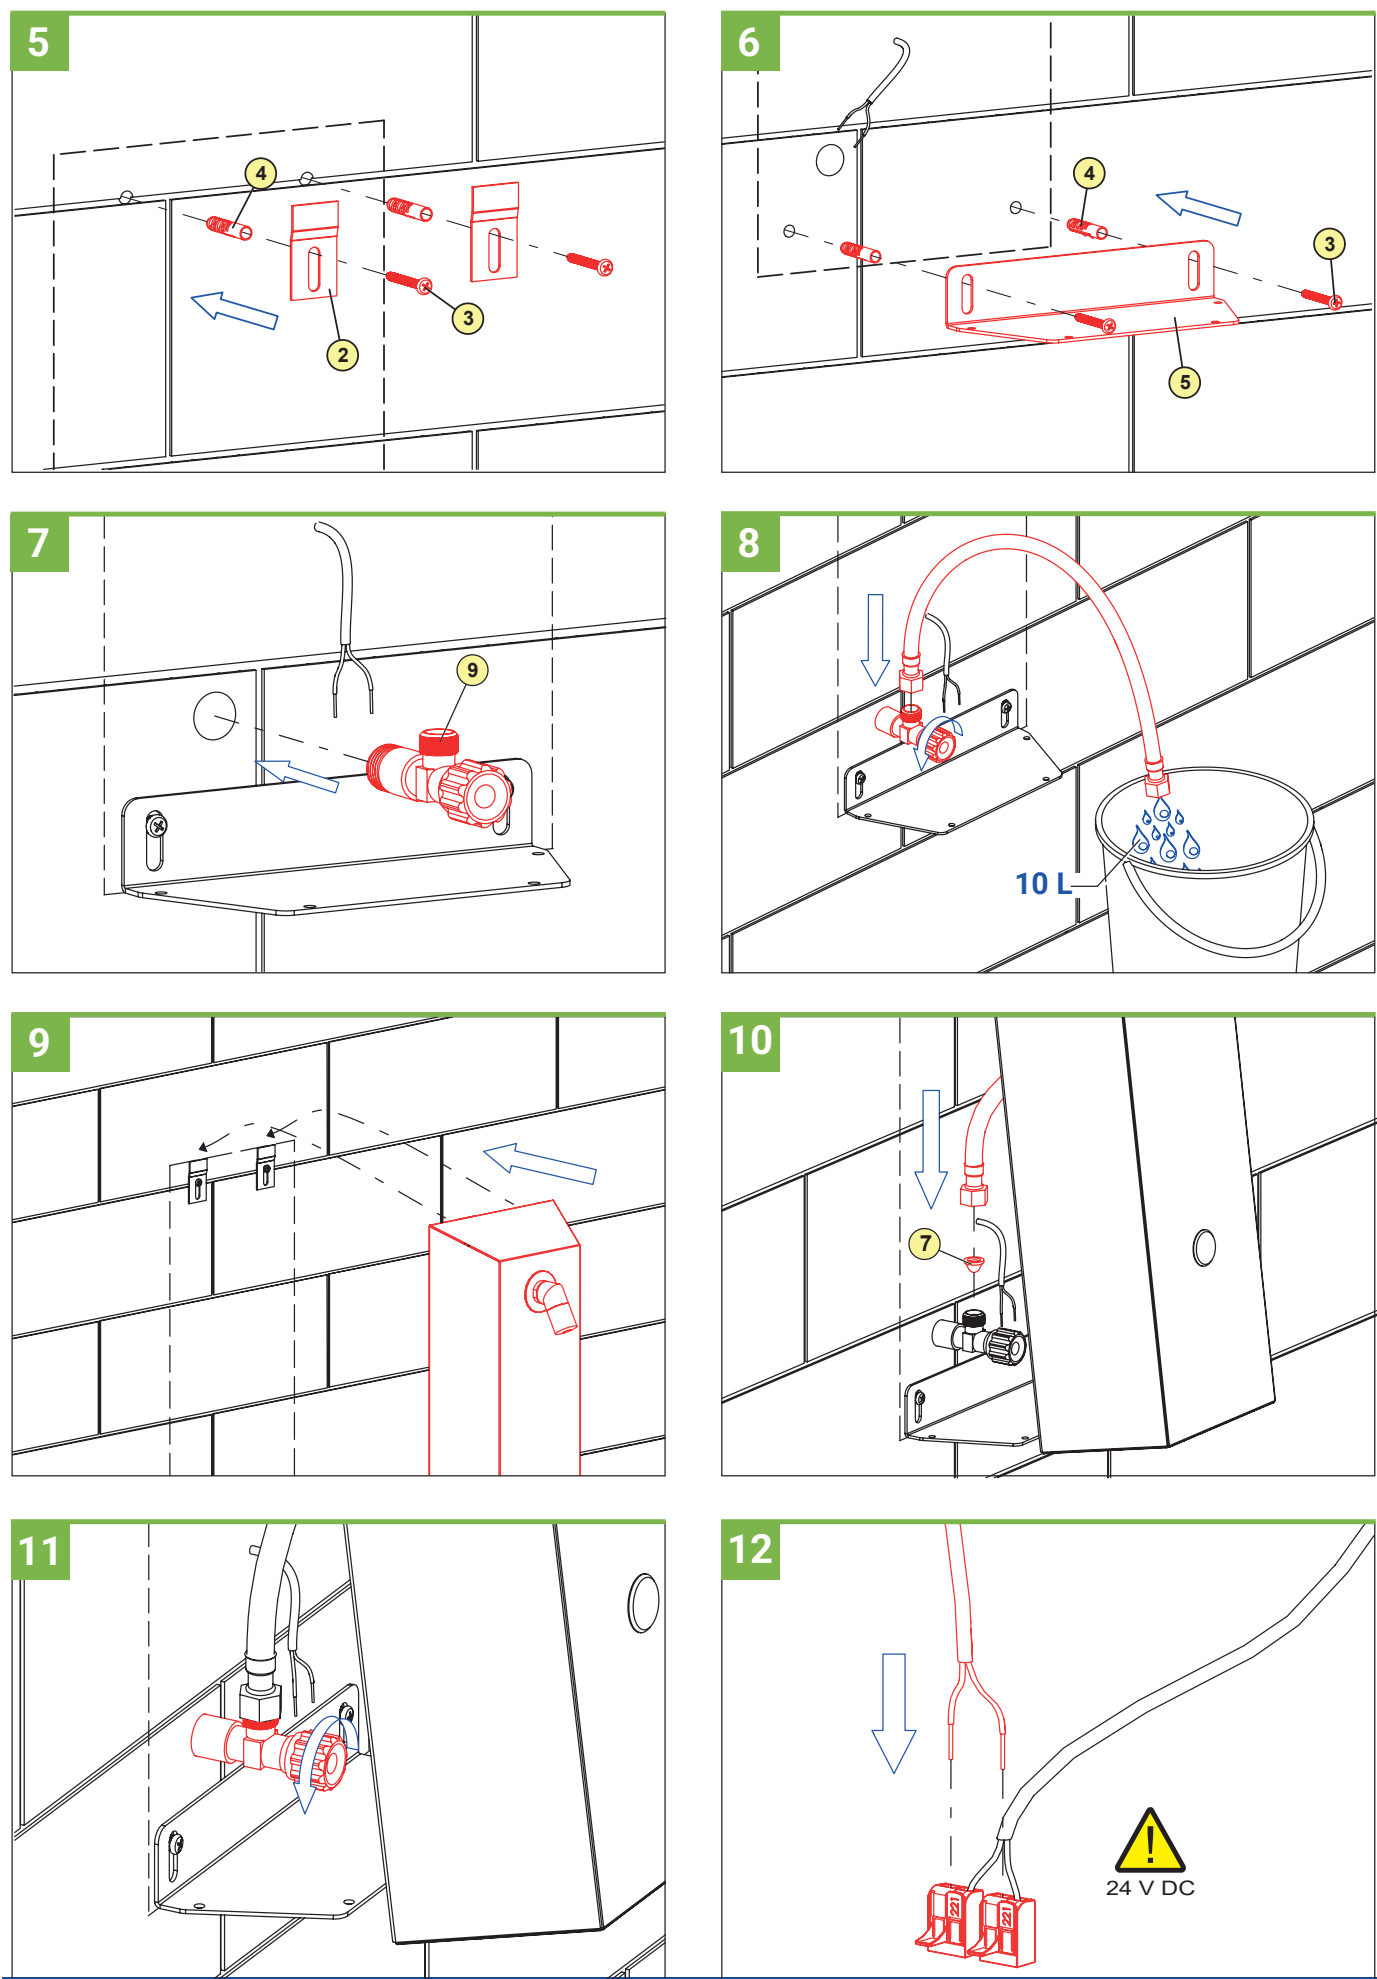

INSTALLATION

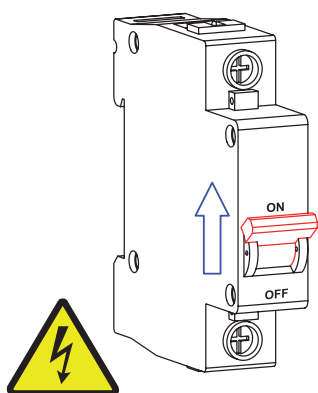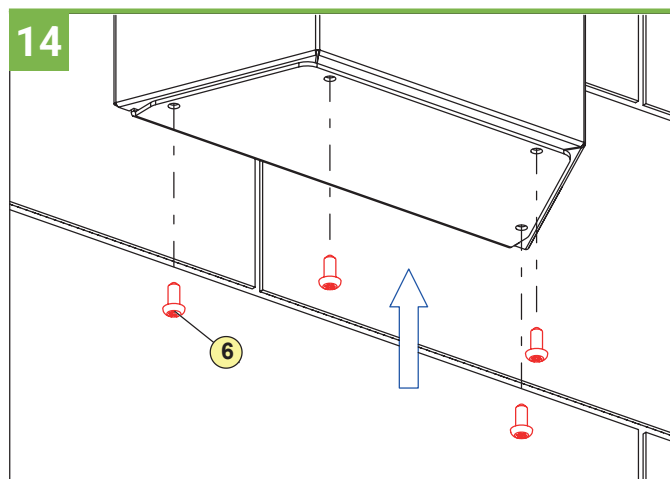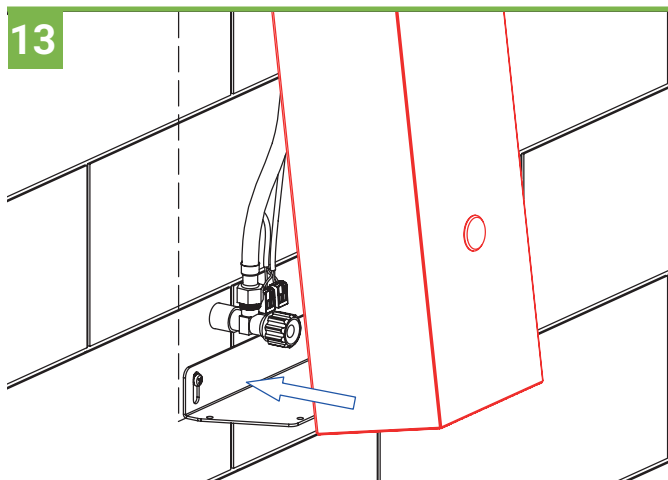

Pour le bon fonctionnement, il est nécessaire de maintenir l'unité sous tension constante (ne pas connecter l'alimentation derrière un interrupteur) !

MAINTENANCE

Il est recommandé de vérifier le filtre de l'électrovanne une fois par an, pour éviter un encrassement de la membrane.

Il est également recommandé de vérifier annuellement le serrage des vis et des raccords.

Tous les composants en acier inoxydable doivent être nettoyés uniquement avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.

Il est strictement interdit d'utiliser des produits agressifs et abrasifs.

Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.

Fabrication conforme à la réglementation 73/23/EHS et 91/31/EHS.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Réf. **SPZ02** : boîtier transformateur 230/24V jusqu'à 5 douches

Réf. **SPZ01** : boîtier transformateur 230/24V jusqu'à 9 douches

Réf. **SPZ04Y** : boîtier transformateur 230/24V sur rail DIN jusqu'à 5 douches
(max. 9 ou 15 douches sur demande)

Réf. **SA-51Y** : lot de 50 jetons RFID jaunes

Réf. **RED-G5** : pré-mélangeur thermostatique

[illegible]

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France

Tél : 02 47 92 23 31 - info@autosanit.com

www.autosanit.com



09.2026