

Avant de mettre le minuteur sous tension, vérifier si le branchement est correct des câbles d'alimentation et du transformateur !




ATTENTION :


Si les câbles de communication (A et B) sont échangés avec d'autres câbles, tous les composants électroniques seront détruits !!

Les câbles situés dans le placard doivent faire au moins 15 cm de longueur (à partir du mur).


max. 8 boutons
min. 3 boutons

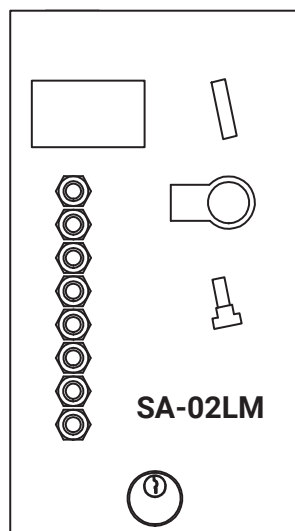

R2V 4G1,5mm²
courant + communication

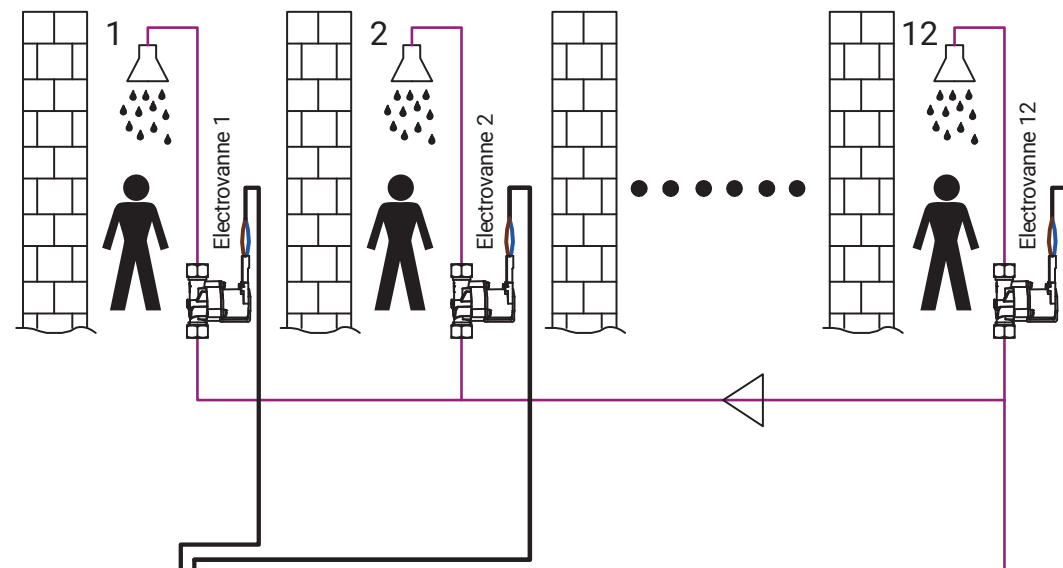


R2V 2x1,5mm²

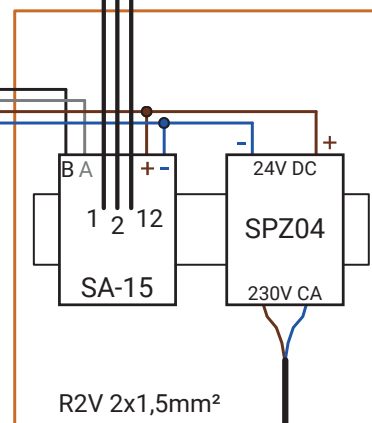

COFFRET DE DISTRIBUTION:

La longueur des câbles venant de l'unité centrale à la douche ne peut pas excéder 50 mètres (le coffret doit être aussi proche que possible des douches, l'emplacement doit respecter les normes de distances de sécurité) !


Installation uniquement par personnel qualifié en conformité avec les règles locales en vigueur

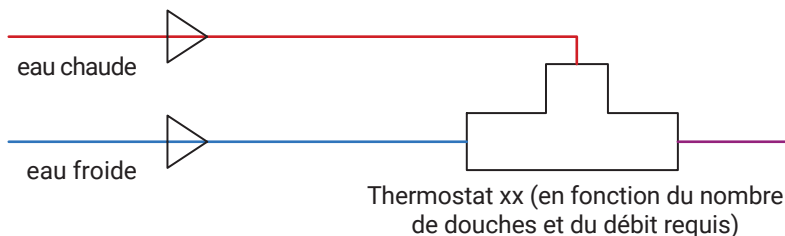

230V / 50Hz


Ø Diamètre tuyau en fonction du nombre de douches

- Vue arrière façade
- Détail du circuit imprimé

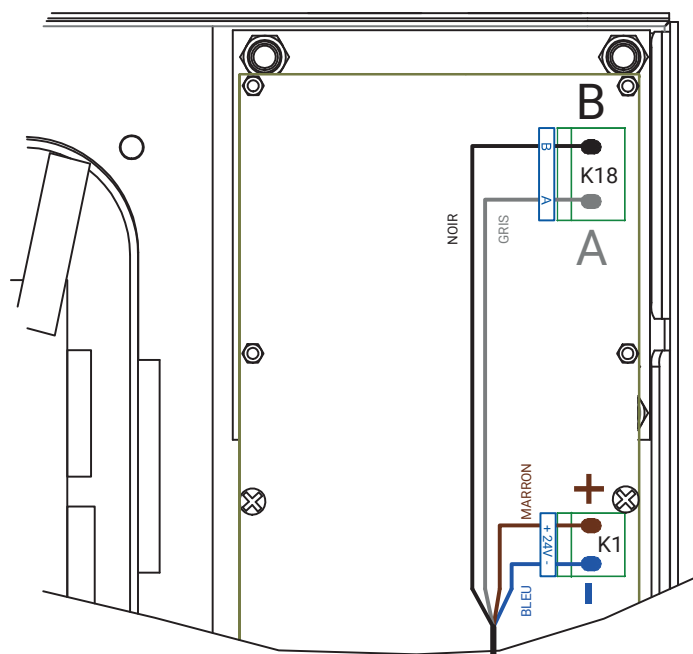

R2V 4G1,5mm²

COFFRET DE DISTRIBUTION

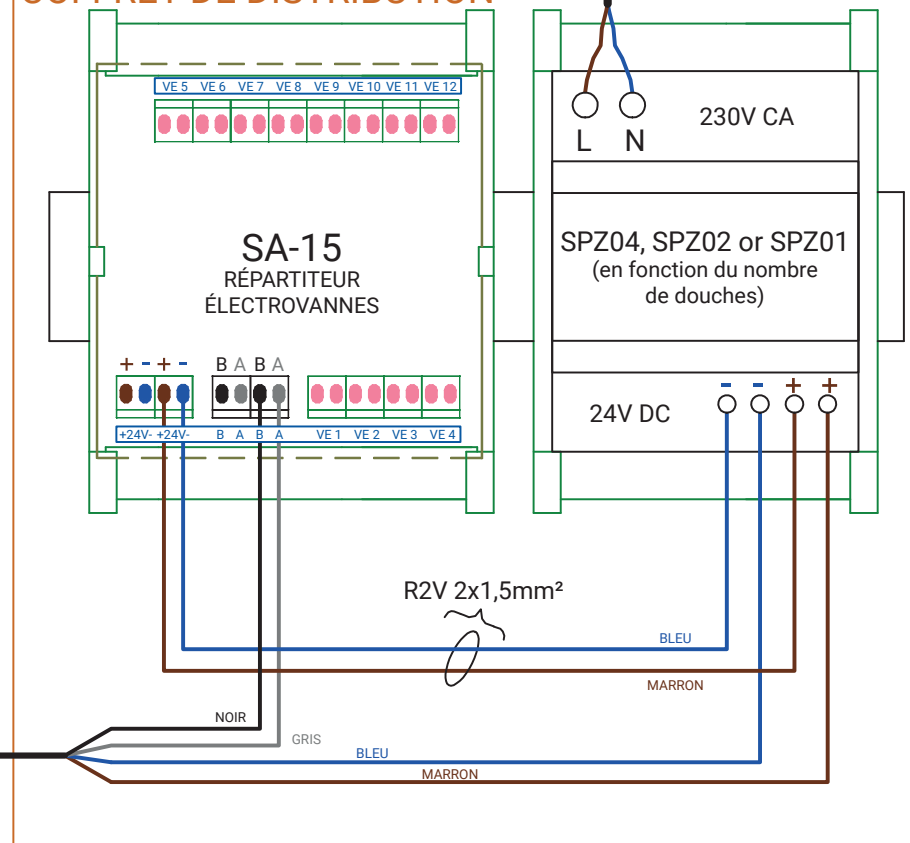

SPZ04 ou SPZ01

Alimentation :

- SPZ04Y - pour 4 douches (sur rail DIN)
- SPZ04Z - pour 5 - 8 douches (sur rail DIN)
- SPZ04X - pour 9 - 12 douches (sur rail DIN)
- SPZ02 - pour 4 douches
- SPZ01 - pour 5 - 8 douches

COFFRET DE DISTRIBUTION:

Le coffret doit être aussi proche que possible des douches, l'emplacement doit respecter les normes de distances de sécurité.



ATTENTION :

Si les câbles de communication (A et B) sont échangés avec d'autres câbles, tous les composants électroniques seront détruits !!

- Vue arrière façade
- Détail du circuit imprimé



COFFRET DE DISTRIBUTION

SA-15
RÉPARTITEUR
ÉLECTROVANNES

230V CA
L N

SPZ04, SPZ02 ou SPZ01
(en fonction du nombre
de douches)


24V DC
+ - + -
B A B A

VE 5 VE 6 VE 7 VE 8 VE 9 VE 10 VE 11 VE 12
+24V- +24V- B A B A VE 1 VE 2 VE 3 VE 4

R2V 2x1,5mm²

NOIR
GRIS
BLEU
MARRON

BLEU
MARRON

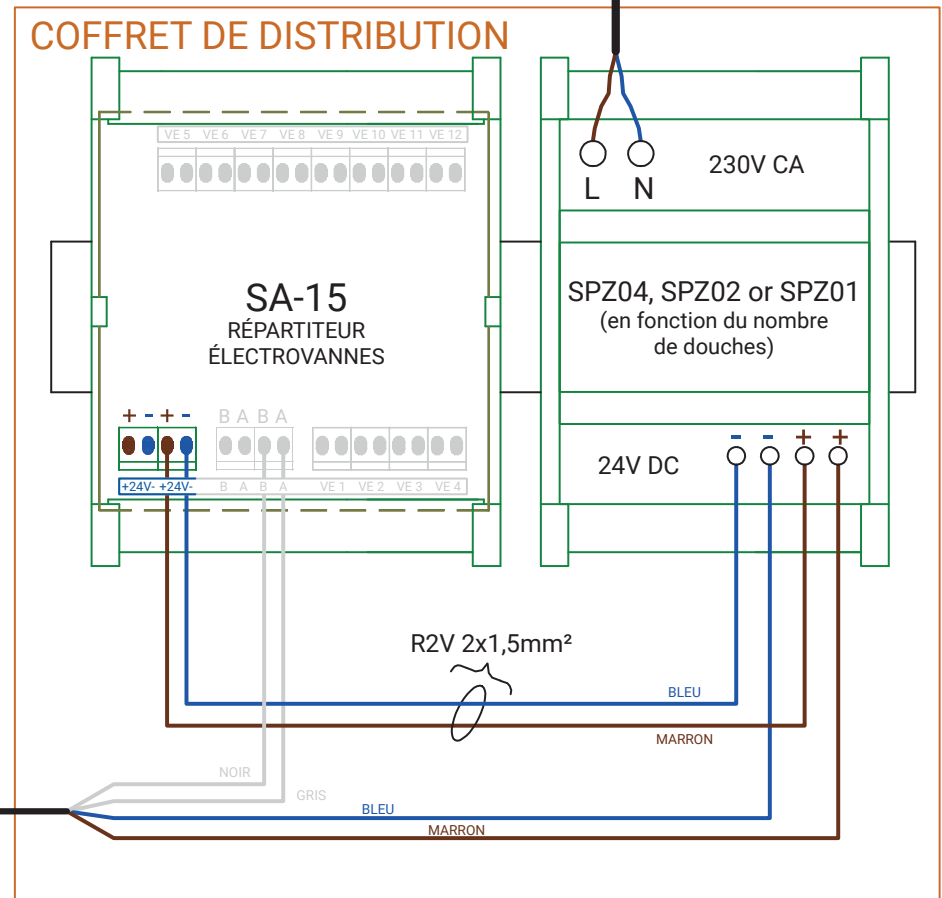

CONNEXION DU SA-15

